


DETAIL 01

دیتیل کانال خاکی جهت نصب کابل 20 کیلوولت در ردیف افقی

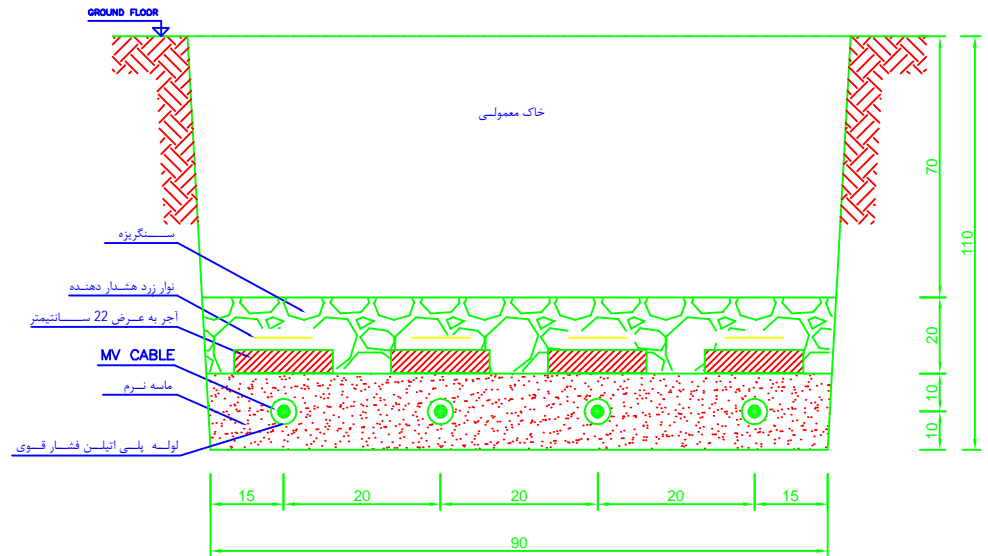


DETAIL 02

دیتیل کانال خاکی جهت نصب کابل 20 کیلوولت در ردیف افقی در لوله

GENERAL NOTES

- 1- تمامی ابعاد به سانتیمتر است.
- 2- بستر کانال بایستی صاف، تمیز و کوبانده شود.
- 3- بعد از لوله گذاری باید دهانه لوله ها کاملا مسدود شده تا از ورود سنگریزه به داخل لوله جلوگیری شود.
- 4- کلیه کابل های داخل لوله باید یک تکه بوده و از استفاده از مفصل خودداری شود.
- 5- قطر داخلی لوله باید بیش از 1,5 برابر قطر کابل باشد.

REV. NO. : 0	DOCUMENT REVISIONS						شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
FORMAT : A4	2						 معاونت برنامه ریزی و مهندسی دفتر مهندسی و نظارت
SHEET 01 OF 01	1						
	0	FIRST ISSUE	E.RADFAR	E.RADFAR	دفتر مهندسی	معاونت مهندسی	TIR.1398
	Rev.	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPROVE	DATE

عنوان:  
دیتیل نصب کابل زمینی