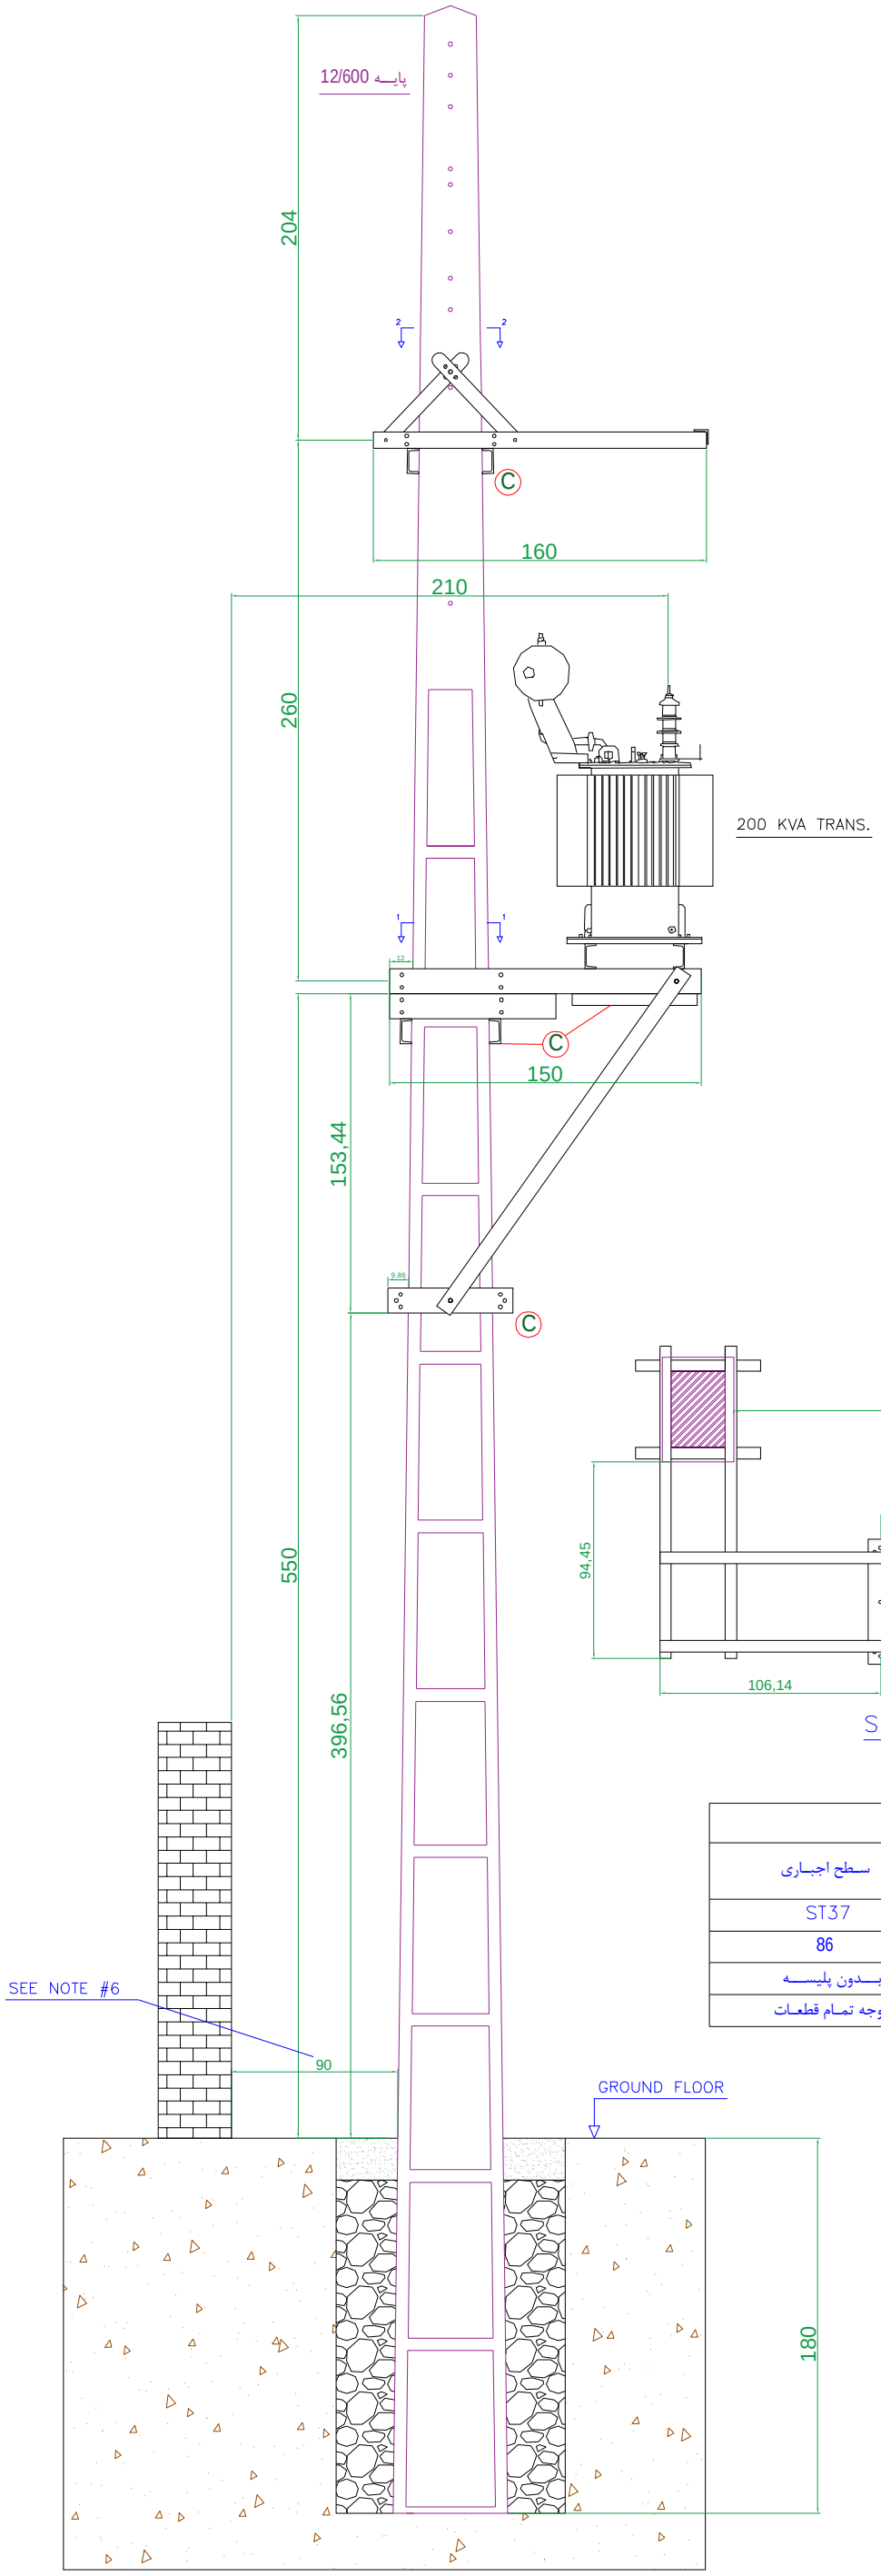

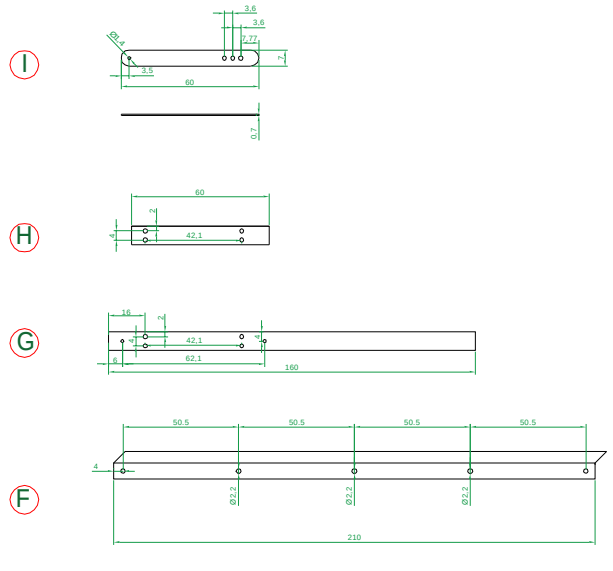

DETAIL 2

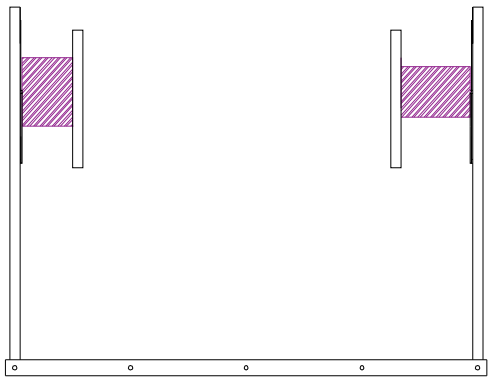

SECTION 2–2

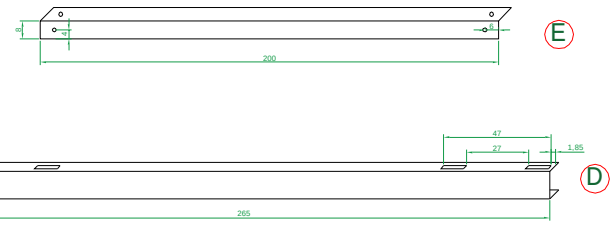

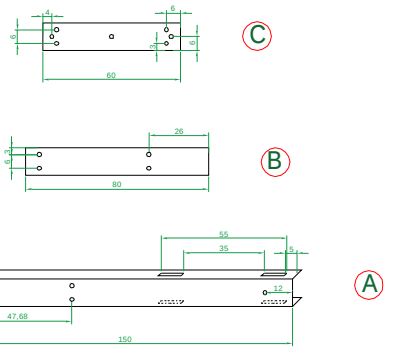

DETAIL 1

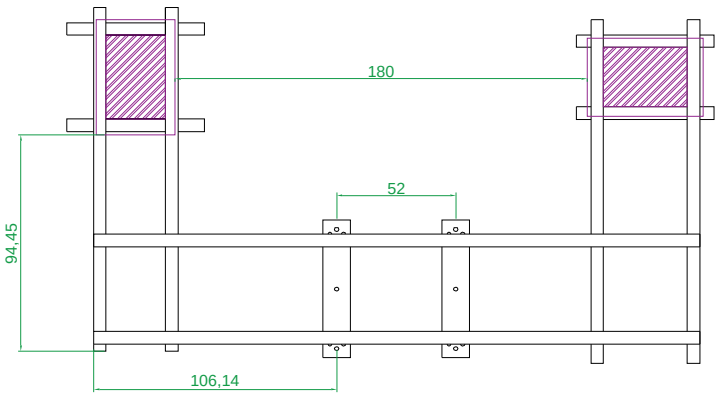

SECTION 1–1

مشخصات اجباری		
شرح مشخصه	واحد	سطح اجباری
جنس سکو	-	ST37
حداقل ضخامت پوشش گالوانیزه گرم	µm	86
کیفیت سوراخکاری و برش ها	-	بدون پلیسه
حک نام سازنده روی کالا	-	روی وجه تمام قطعات

MATERIAL TAKE OFF					
قطعه	تعداد	سایز	قطعه	تعداد	سایز
UNP A	4	12	L F	1	7*0.7
UNP B	4	12	UNP G	2	8
UNP C	14	12	UNP H	2	8
UNP D	2	12	TASME I	4	–
L E	4	8*0.8	مجموع	37	

مشخصات ابعادی ناودانی سنگین (میلیمتر)		
سایز ناودانی	ارتفاع ناودانی	عرض بال
80	80	45
100	100	50
120	120	55

GENERAL NOTES

1- تمامی ابعاد به سانتیمتر است
2- قطر سوراخ ها و عرض برش های ایجاد شده جز در مواردی که مشخص شده، 18 میلیمتر است
3- این سکو صرفاً برای نصب ترانس 200 کیلوولت آمپر قابل استفاده است
4- تمامی پیچ های مورد استفاده فی 16 می باشد
5- نوع پایه ها، بتنی مسلح چهار گوش با طول 12 متر و قدرت اسمی 600 کیلو گرم نیرو می باشد
6- در صورتیکه ساختمان مجاور دارای بالکن بوده به گونه ای که از دیوار نشان داده شده به پایه نزدیکتر باشد، فاصله 90 سانتیمتر بایستی از بالکن لحاظ شود

REV. NO. : 0	DOCUMENT REVISIONS						
FORMAT : A3	2						
	1						
SHEET 01 OF 01	0	FIRST ISSUE	E.RADFAR	کمیته فنی مهندسی: مهندسین حسن بشیری، رئوف محمدقاسمی، وحید رشیدی، عیسی رادفر	کمیته فنی مهندسی	کمیته فنی مهندسی	AZAR.1398
	Rev.	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPROVE	DATE

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
معاونت برنامه ریزی و مهندسی
دفتر مهندسی و نظارت
عنوان: دیتیل سکوی ترانس هوایی یک طرفه دوپایه (کوله بتنی)